


$P_1 = 144,2 \text{ kW}$
 $k_1 = 0,69$
 $P_2 = 99,6 \text{ kW}$



C10

C46

CZUJNIK TEMPERATURY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
BUDOMONT - 7 Spółka z o.o.
Kierownik Robót
Wacław Polus
Nr uprawnień G-1/D/03315/12
Uprawnienia budowlane 733/81

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


Aktualizacja dotyczy: aktualizacja podkładów

PLATFORMA PODGRZEJANIE
DLA NIEPECHOSPRAWNYCH RYNIEN
Okła
NIEPECHOW-
Sprawny


BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI		ARCHITEKCI	
41-800 ZABRZE, UL. WOLNOSCI 345a/p. 302		tel./fax (32) 777 13 0 1	
TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA - ZMIANY DLA PROJEKTU pn. "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej"		TEMAT RYSUNKU ROZDZIAŁNIA GŁÓWNA BUDYNKÓW 400/230V - RG-B. SCHEMAT IDEOWY. WIDOK	
OBJEKT - Repła wlotu sztolni. - Obiekt towarzyszący przeznaczony na cele turystyczne - Infrastruktura techniczna i drogową. 41-800 ZABRZE UL. SŁODCZYKA, K. MIARKI, JAGIELŁONSKA OZIAŁKI: NR 1653/104, 1648/104, 1187/104, 1273/272, 1783/103, 1289/101, 1272/102, 1903/101, 1904/101, 1575/102		PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Kolonko mgr. bud. nr 147782	
INWESTOR Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, 41-800 Zabrze		OPRACOWAŁ mgr inż. Arnold Gałazka	
BRANŻA E		NR PROJ. 414/01/PW/2010	
DATA Maj 2012		SPRAWDZAJĄCY Wit Wilk. upr. nr 3 19 817	
WERSJA		SKALA 1:10	

Rozdzielnia główna budynku 400/230V - RG-B

Wylłączniki p.poż. WG-B1 i WG-B2
z sygnalizacją optyczną
zadziałania

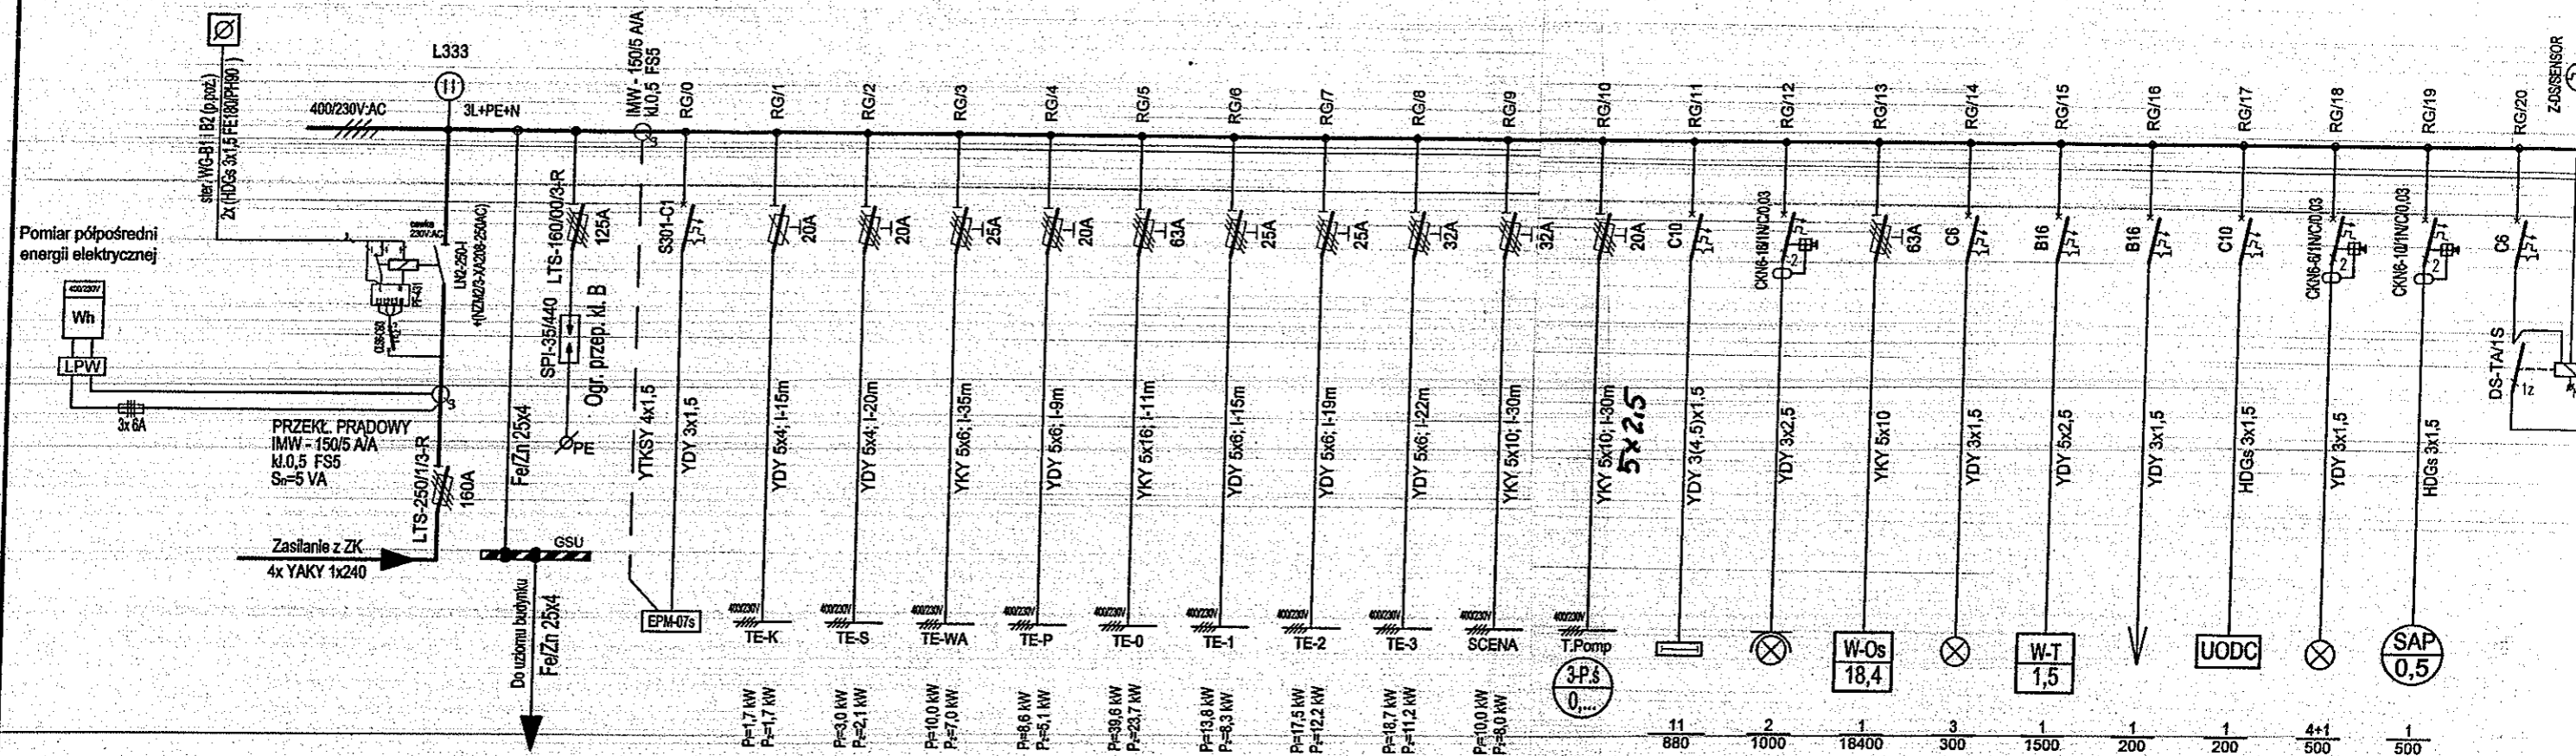


Oświetlenie	
Analizator parametrów sieci EPM-07s	Tablica elektr. kotłownia 230V - TE-K
	Tablica elektr. - płownia 400/230V - TE-S
	Tablica elektr. aluminiatorowni 400/230V - TE-WA
	Tablica elektr. - płownia 400/230V - TE-P
	Tablica elektr. - parter 400/230V - TE-0
	Tablica elektr. - 1 piętro 400/230V - TE-1
	Tablica elektr. - 2 piętro 400/230V - TE-2
	Tablica elektr. - 3 piętro 400/230V - TE-3
	Tablica elektr. - scena 400/230V - SCENA
	Przebiegiem - płownia
	Oświetlenie pom. techniczne - 1.13
	Pom. - 1.13 (techniczne) gniazda
	Płownia - winda osobowa
	Winda osobowa - słu. sztu
	Dach - winda towarowa (udw. 50kg)
	III piętro - klatka Canalka oddymiania
	Oświetlenie komory kolektora sanitarnego
	Pom. 0.4 System sygnalizacji pożaru



Tablica licznikowa - przystosować do plombowania - część prawa tablicy na zawiasach, część lewa przykręcona śrubami

Przekładniki prądowe oraz zabezpieczenie przedlicznikowe przystosować do plombowania



PLATFORMA DLA NIEECHOSPRAWNYCH RYNIEN
PODGRZEWANIE
NIE PEŁNO Sprawny